


別紙 1 「新設空調機器表」

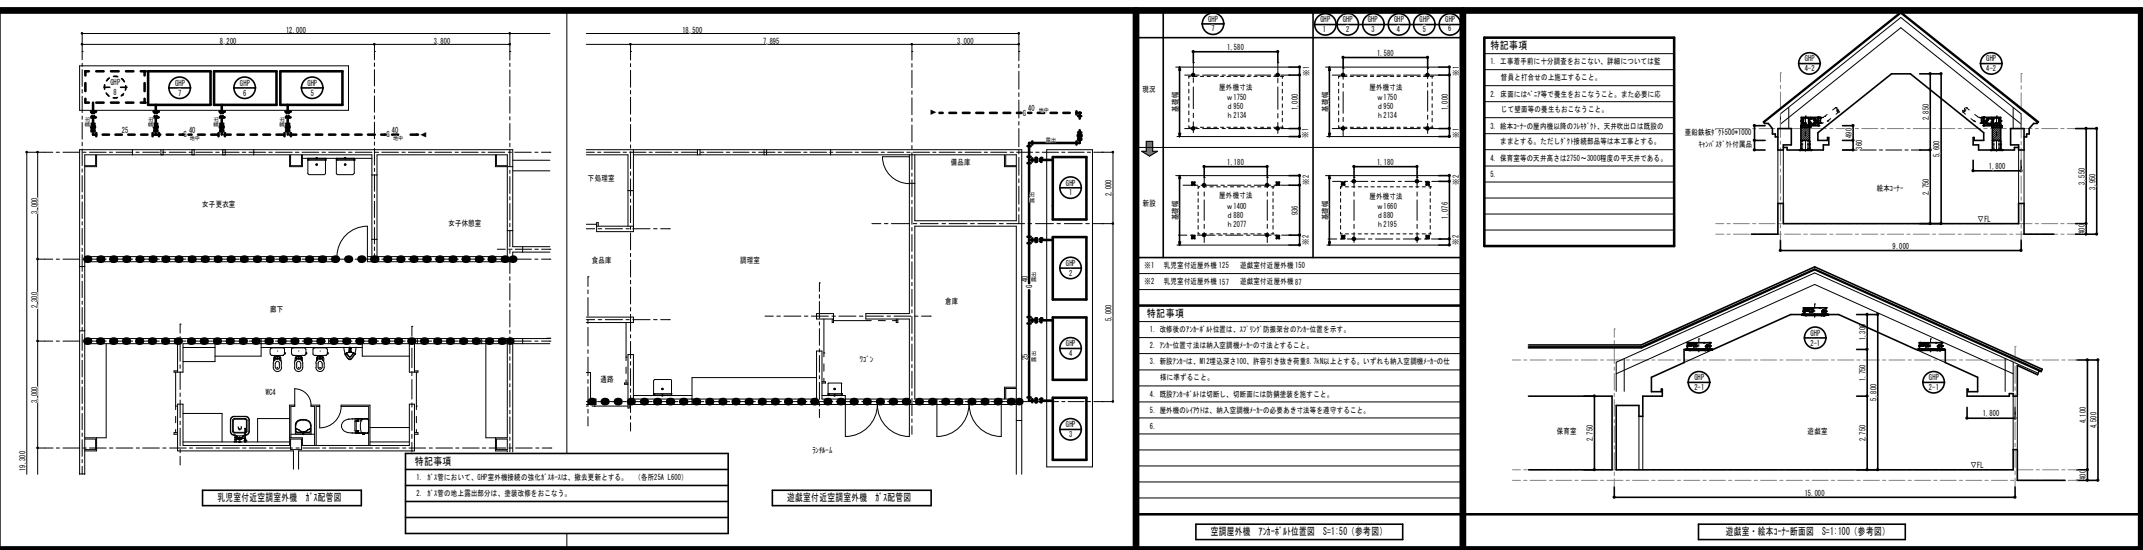

符号	名称	系統・室名	台数	工事内容	仕様							付属品					参考品番	備考		
					3φ	冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)	電源			220V出力 (kw)								3相消費量 (kw)	
								電源	消費電力 (kw)	送風電動機出力 (kw)										
GRP- 1	5' 2x-14' 7' 7852722	屋外機	調理系統	1	更新	-	45.0	50.0	3φ-200V	0.649/0.47	0.2+0.24	10.0	37.6/34.8	27' 2' 2' 防湿架台	防雪7+1'				GRP4501MA3	既設冷媒配管再利用型
GRP-1-1	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	休憩更衣	1	更新	天井2x11型1方向	2.8	3.2	1φ-200V	0.07/0.07	0.035	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTSQP283MA1A	
GRP-1-2	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	下処理室	1	更新	天井吊型厨房用	8.0	9.0	1φ-200V	0.28/0.23	0.07×2	-	-	7' 2' 2' 7	予備7' 4x1×5	78522			IE3P804M18	
GRP-1-3	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	厨房	2	更新	天井吊型厨房用	14.0	16.0	1φ-200V	0.28/0.23	0.07×2	-	-	7' 2' 2' 7	予備7' 4x1×10	78522			IE3P1404M18	
GRP- 2	5' 2x-14' 7' 7852722	屋外機	1階遊戯・5' 2x-14' 系統	1	更新	-	56.0	63.0	3φ-200V	0.998/0.802	0.36+0.42	12.4	49.4/44.6	27' 2' 2' 防湿架台	防雪7+1'				GRP5601MA3	既設冷媒配管再利用型
GRP-2-1	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	5' 2x・遊戯室	5	更新	天井2x11型4方向	14.0	16.0	1φ-200V	0.13/0.13	0.105	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP1408M1	
GRP- 3	5' 2x-14' 7' 7852722	屋外機	1階3歳～5歳保育室系統	1	更新	-	56.0	63.0	3φ-200V	0.998/0.802	0.36+0.42	12.4	49.4/44.6	27' 2' 2' 防湿架台	防雪7+1'				GRP5601MA3	既設冷媒配管再利用型
GRP-3-1	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	3歳～5歳保育室	10	更新	天井2x11型4方向	7.1	8.0	1φ-200V	0.665/0.665	0.058	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP716M1	
GRP- 4	5' 2x-14' 7' 7852722	屋外機	1階2歳～3歳保育・給本系統	1	更新	-	56.0	63.0	3φ-200V	0.998/0.802	0.36+0.42	12.4	49.4/44.6	27' 2' 2' 防湿架台	防雪7+1'				GRP5601MA3	既設冷媒配管再利用型
GRP-4-1	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	2歳～3歳保育室	6	更新	天井2x11型4方向	7.1	8.0	1φ-200V	0.665/0.665	0.058	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP716M1	
GRP-4-2	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	給本	2	更新	天井2' 3x14'形	9.0	10.0	1φ-200V	0.125/0.125	0.13	-	-	7' 2' 2' 7	4' 1# x2x14' 3' 7'仕様	78522			吸込延長7' 2' 1000+500	
GRP- 5	5' 2x-14' 7' 7852722	屋外機	1階職員・一時保育系統	1	更新	-	45.0	50.0	3φ-200V	0.649/0.47	0.2+0.24	10.0	37.6/34.8	27' 2' 2' 防湿架台	防雪7+1'				GRP4501MA3	既設冷媒配管再利用型
GRP-5-1	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	保健	1	更新	天井2x11型1方向	2.8	3.2	1φ-200V	0.07/0.07	0.035	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTSQP283M1A	
GRP-5-2	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	一時保育室	4	更新	天井2x11型4方向	3.6	4.0	1φ-200V	0.025/0.025	0.058	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP368M1	
GRP-5-3	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	職員室	4	更新	天井2x11型4方向	7.1	8.0	1φ-200V	0.665/0.665	0.058	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP716M1	
GRP- 6	5' 2x-14' 7' 7852722	屋外機	1階1歳保育・乳児室系統	1	更新	-	45.0	50.0	3φ-200V	0.649/0.47	0.2+0.24	10.0	37.6/34.8	27' 2' 2' 防湿架台	防雪7+1'				GRP4501MA3	既設冷媒配管再利用型
GRP-6-1	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	調乳室	1	更新	天井2x11型1方向	2.8	3.2	1φ-200V	0.07/0.07	0.035	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTSQP283M1A	
GRP-6-2	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	乳児室	3	更新	天井2x11型4方向	4.5	5.0	1φ-200V	0.025/0.025	0.058	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP458M1	
GRP-6-3	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	沐浴・乳児室	2	更新	天井2x11型1方向	4.5	5.0	1φ-200V	0.04/0.04	0.035	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP4548M1A	
GRP-6-4	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	1歳保育室	2	更新	天井2x11型4方向	5.6	6.3	1φ-200V	0.04/0.04	0.058	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP568M1	
GRP- 7	5' 2x-14' 7' 7852722	屋外機	2階会議室系統	1	更新	-	35.5	40.0	3φ-200V	0.72/0.527	0.686×2	7.9	32.0/29.8	27' 2' 2' 防湿架台	防雪7+1'				GRP3553MA2	既設冷媒配管再利用型
GRP-7-1	5' 2x-14' 7' 7852722	屋内機	会議室・事務室	4	更新	天井2x11型1方向	8.0	9.0	1φ-200V	0.065/0.065	0.058	-	-	7' 2' 2' 7	化粧4' 1#	78522			GTP808M1	

新設空調設備機器表